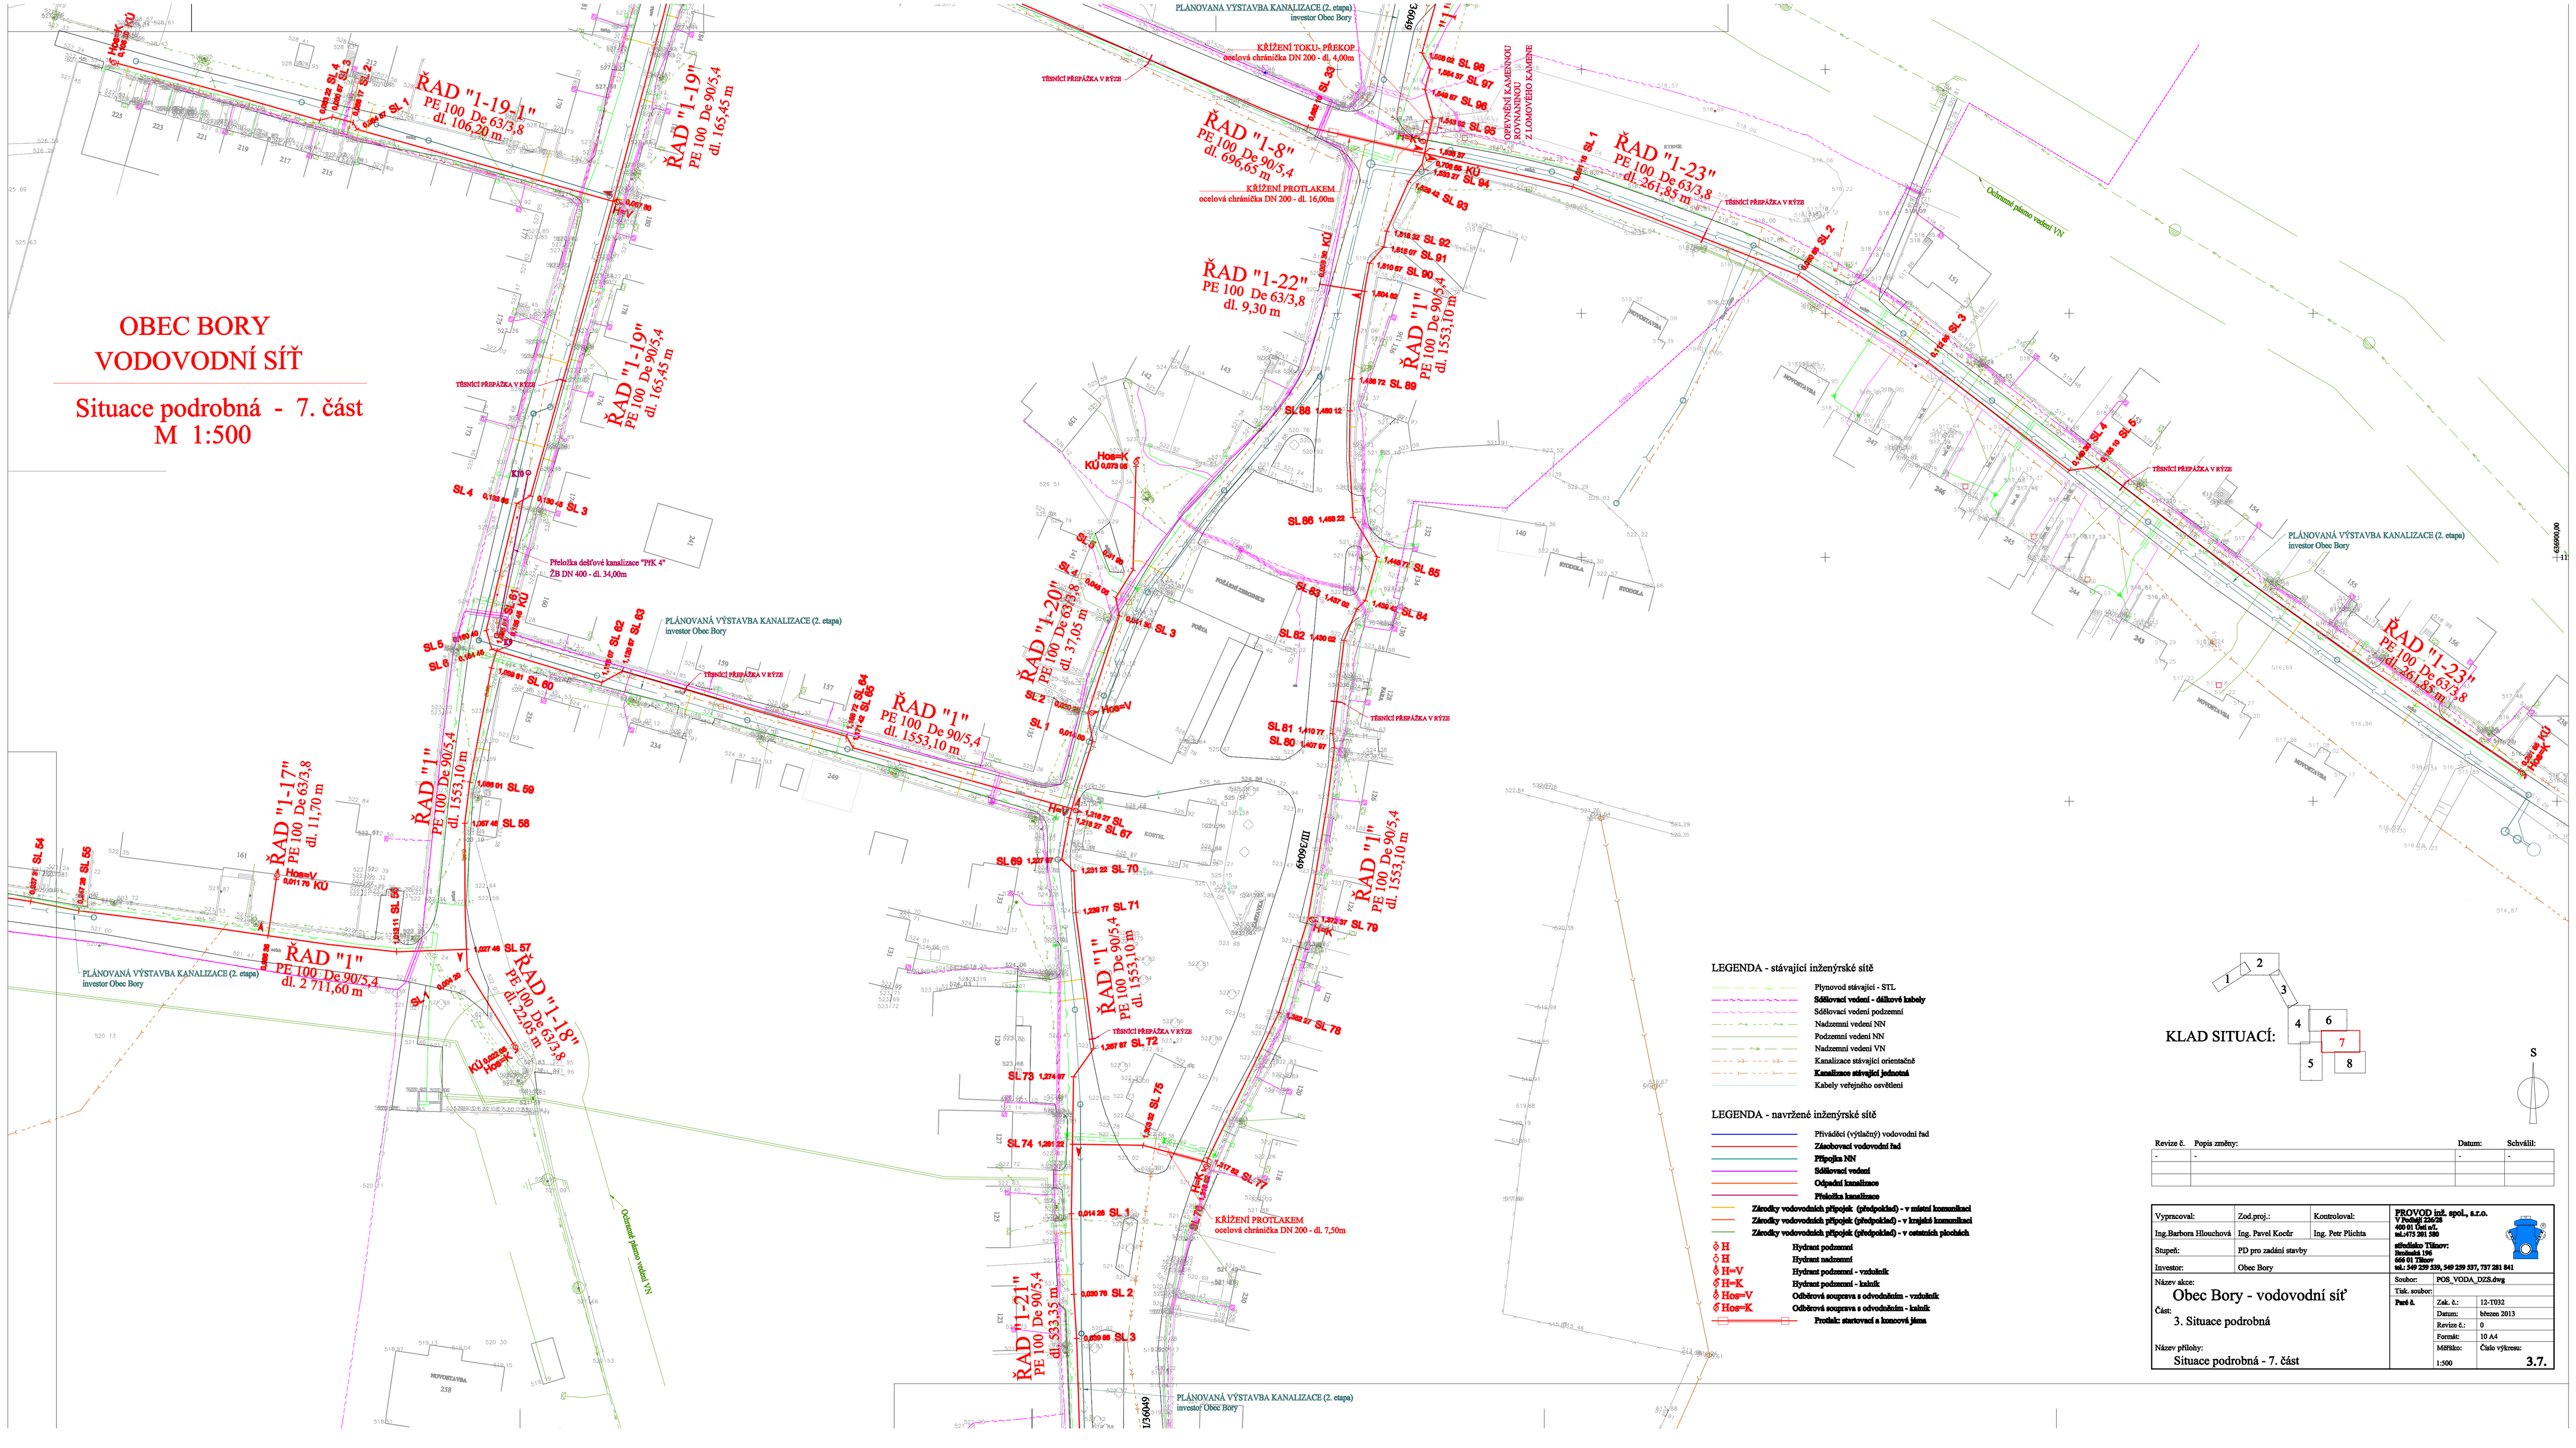
OBEC BORY
VODOVODNÍ SÍŤ
Situace podrobná - 7. část
M 1:500
ŘAD "1-19-1"
PE 100 De 63/3,8
dl. 106,20 m
ŘAD "1-19"
PE 100 De 90/5,4
dl. 165,45 m
ŘAD "1-19"
PE 100 De 90/5,4
dl. 165,45 m
ŘAD "1-8"
PE 100 De 90/5,4
dl. 696,65 m
ŘAD "1-22"
PE 100 De 63/3,8
dl. 9,30 m
ŘAD "1-20"
PE 100 De 63/3,8
dl. 37,05 m
ŘAD "1"
PE 100 De 90/5,4
dl. 1553,10 m
ŘAD "1-23"
PE 100 De 63/3,8
dl. 261,85 m
ŘAD "1-17"
PE 100 De 63/3,8
dl. 11,70 m
ŘAD "1"
PE 100 De 90/5,4
dl. 2 711,60 m
ŘAD "1-18"
PE 100 De 63/3,8
dl. 22,05 m
ŘAD "1-21"
PE 100 De 90/5,4
dl. 533,35 m
PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA KANALIZACE (2. etapa)
investor Obec Bory
KŘÍŽENÍ TOKU- PŘEKOP
ocelová chránička DN 200 - dl. 4,00m
KŘÍŽENÍ PROTLAKEM
ocelová chránička DN 200 - dl. 16,00m
KŘÍŽENÍ PROTLAKEM
ocelová chránička DN 200 - dl. 7,50m
Přeložka dešťové kanalizace "PK 4"
ZB DN 400 - dl. 34,00m
OBNOVENÍ KAMENNOU ROVNANINOU Z LOMOVÉHO KAMENE
TŘÍSNÍCÍ PŘÍSPÁDKA V RÝŽI
Ochranné pásmo vedení VN
POZEMNÍ KOMUNIKACE
POŠTA
KOSTEL
NOVOSTAVBA
STODOLA
LEGENDA - stávající inženýrské sítě
Plynovod stávající - STL
Sdělovací vedení - dálkové kabely
Sdělovací vedení podzemní
Nadzemní vedení NN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení VN
Kanalizace stávající orientačně
Kanalizace stávající jednotná
Kabely veřejného osvětlení
LEGENDA - navržené inženýrské sítě
Přivaděč (výtlačný) vodovodní řad
Zásobovací vodovodní řad
Přípojka NN
Sdělovací vedení
Odpadní kanalizace
Přeložka kanalizace
Zárezky vodovodních přípojek (předpokládá) - v místní komunikaci
Zárezky vodovodních přípojek (předpokládá) - v krajské komunikaci
Zárezky vodovodních přípojek (předpokládá) - v ostatních plochách
H Hydrant podzemní
H Hydrant nadzemní
H-V Hydrant podzemní - vzdušník
H-K Hydrant podzemní - kalník
Hos=V Odběrová souprava s odvodněním - vzdušník
Hos=K Odběrová souprava s odvodněním - kalník
Profil: startovací a koncová jáma
KLAD SITUACÍ:
1
2
3
4
5
6
7
8
S
Revize č. | Popis změny: | Datum: | Schválil:
- | - | - | -
Vypracoval: Ing.Barbora Hloucháová
Zod.proj.: Ing. Pavel Kocfr
Kontroloval: Ing. Petr Plichta
Stupeň: PD pro zadání stavby
Investor: Obec Bory
Název akce: Obec Bory - vodovodní síť
Část: 3. Situace podrobná
Název přílohy: Situace podrobná - 7. část
PROVOD inž. spol., s.r.o.
V Potoce 2262/28
402 01 Ústí nad.
tel.:475 201 300
středisko Tišnov:
Jiráskova 156
666 01 Tišnov
tel.: 549 229 229, 549 229 527, 737 281 841
Soubor: POS_VODA_DZS.dwg
Tisk. soubor:
Paré č.
Zak. č.: 12-T032
Datum: březen 2013
Revize č.: 0
Formát: 10 A4
Měřítko: 1:500
Číslo výkresu: 3.7.